



**МЧС РОССИИ**

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО  
НОВОМОСКОВСКОМУ РАЙОНУ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
301650, Тульская область,  
г. Новомосковск, ул. Бережного, 18  
тел.: 6-06-55

Директору МКОУ «Правдинский центр  
образования»  
Т.Л. Миковой

№ 339-2-18-20

13.12.2018 год.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного  
правонарушения

13.12.2018 г.

г. Новомосковск  
(город, село, район)

Я, государственный инспектор Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору инспектор ОНД и ПР по Новомосковскому району капитан внутренней службы Елисеев Алексей Васильевич.

рассмотрел постановление № 339 о наложении административного взыскания за нарушение требований пожарной безопасности от 13.12.2018 г. и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на директора – Микову Тамару Леонидовну. Материалами установлено, что ответственный за ПБ Микова Т.Л.

не обеспечила выполнение требований пожарной безопасности

12.12.2018 года в 15 часов 20 минут в помещениях, зданиях и территории МКОУ «Правдинский центр образования» по адресу: Новомосковский район, п. Правда, ул. Молодежная, д. 11 (указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г № 390

«О противопожарном режиме» ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61; п. 3.4 СП 3.13130.2009, п. 14.3 СП 5.13130.2009

номера статей /пунктов/, нарушение которых допущено

**а именно:**

| № п/п | Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены |
|-------|---|--|
| 1     | 2   | 3  |
| 1     | Отделка стен коридора школы ведущего к раздевалкам, спортивному залу, а также в районе кабинета № 5 МКОУ «Правдинский ЦО» по адресу: Новомосковский район, п. Правда, ул. Молодежная, д. 11 выполнена из сгораемых материалов   | ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | (деревянные материалы), превышающих класс пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1).   |  |
| 2 | Кабельные линии автоматической пожарной сигнализации в школе МКОУ «Правдинский ЦО» по адресу: Новомосковский район, п. Правда, ул. Молодежная, д. 11 выполнены не огнестойкими материалами.   | п. 61 Правил противопожарного режима РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);<br>п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;<br>п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». |
| 3 | Автоматическая пожарная сигнализация в школе МКОУ «Правдинский ЦО» по адресу: Новомосковский район, п. Правда, ул. Молодежная, д. 11 не удовлетворяет требованиям действующих сводов правил, а именно в помещениях с двумя точечными пожарными извещателями ИПД 3.1 М необходимо добавить третий дымовой пожарный извещатель, либо заменить их на один дымовой пожарный извещатель типа ИП 212-90 (Один дома-2) для выполнения требований пункта 14.3 СП 5.13130.2009 | п. 61 Правил противопожарного режима РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);<br>п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»  |

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях частью 1 ст. 20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны руководства – директора МКОУ «Правдинский центр образования» Миковой Т.Л. На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

### ТРЕБУЮ:


1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности в МКОУ «Правдинский центр образования» организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности на территории и помещениях школы.  
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий капитального характера.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор Новомосковского района  
Тульской области по пожарному надзору  
инспектор ОНД и ПР по Новомосковскому району  
капитан внутренней службы Елисеев А.В.

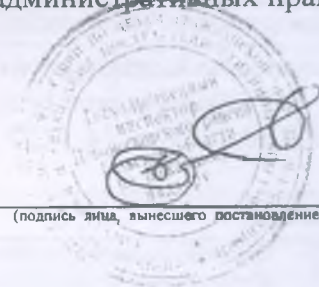

(подпись лица, вынесшего постановление)

Представление получил(а) 13.12.2018 г.



/Микова Т.Л./